muros · entradas contadores

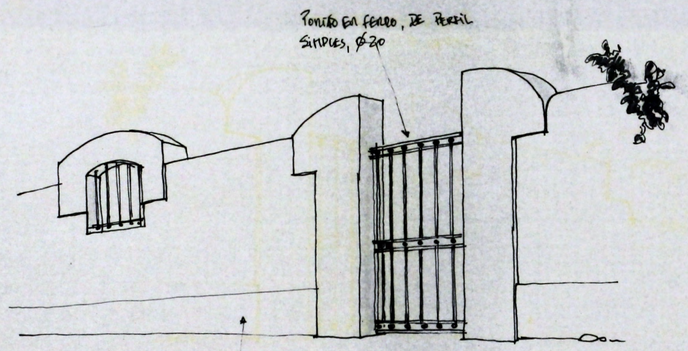

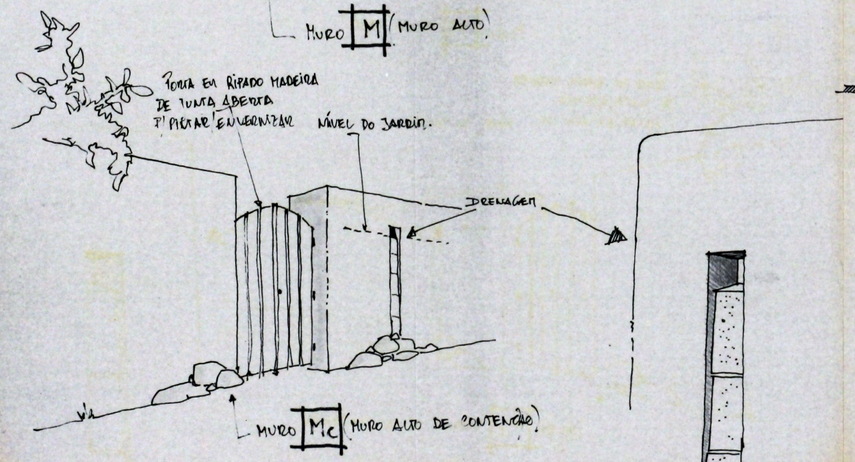

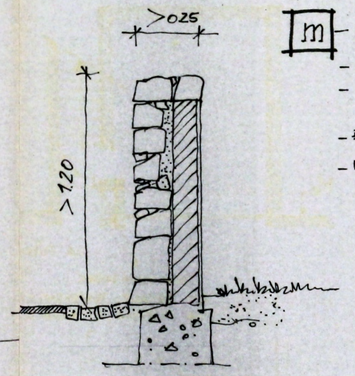

m — Muro baixo
- Altura mínima 1.20 (sobre a via)
- Revestido (ou construído) em pedra arrumada (ou pedra seca), sem argamassa aparente, irregular
- Espessura mínima 0.25
- Recebe rede ou arame esticado para sebe até 2.10

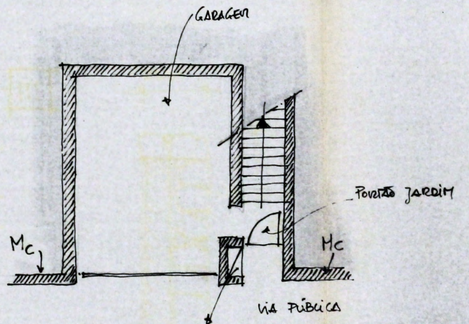

Caixa contadores em recanto perpendicular à via pública, c/ porta = à entrada/portão.

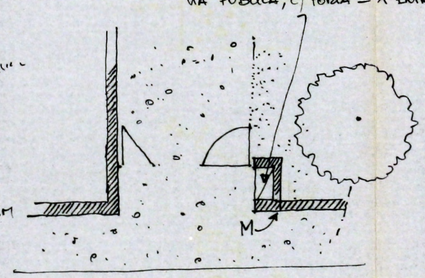

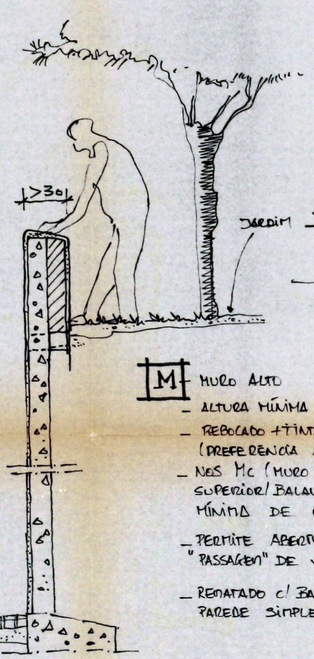

M — Muro alto
- Altura mínima 2.00 (sobre a via)
- Rebocado + tinta de água ou areia (preferência à base de cal)
- Nos Mc (muro de contenção) o remate superior/balaustrada com espessura mínima de 0.30
- Permite abertura de vãos c/ grades p/ "passagem" de vegetação
- Rematado c/ balaustradas ou guardas ou parede simples.

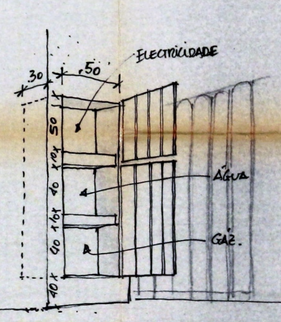

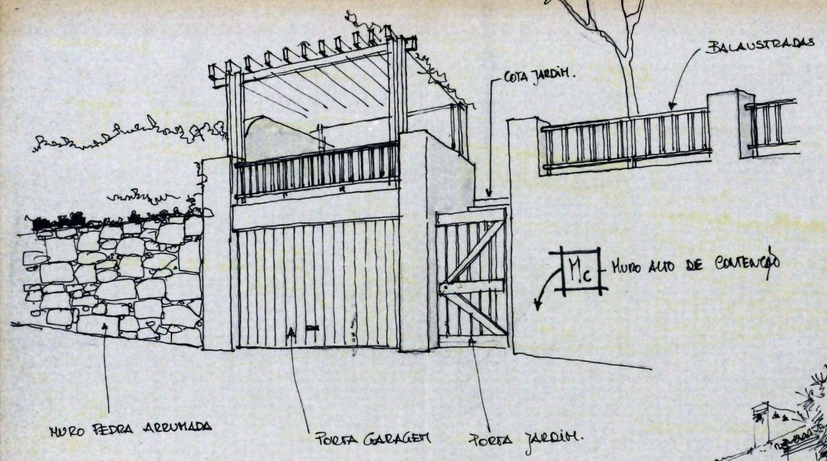

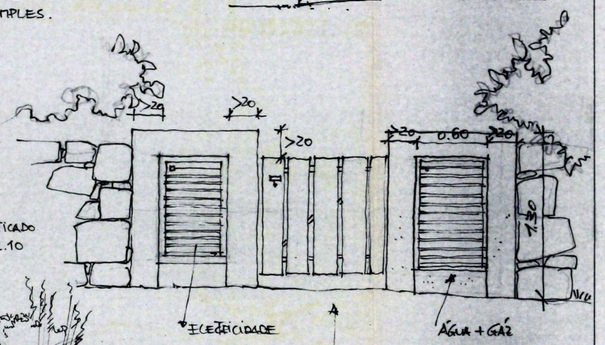

Situação muro baixo
Subdivisão dos contadores.

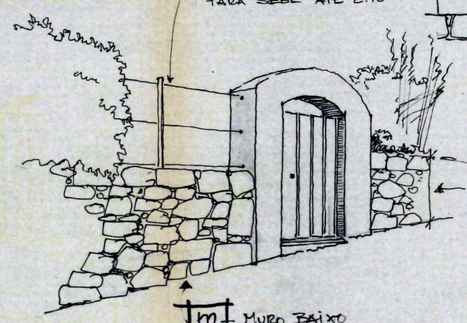

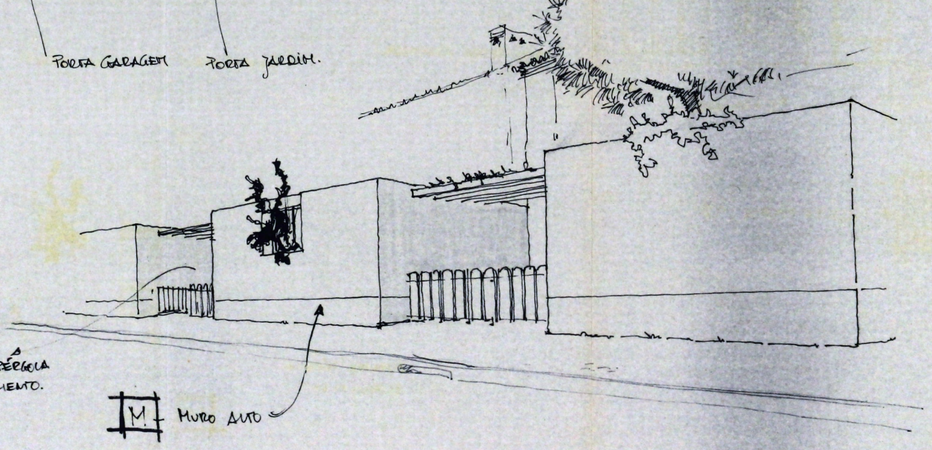

VILAMOURA
LUSOTUR – Sociedade Financeira de Turismo, S.A.

Notas e observações :

Estudo :
6. I. 2. - Encosta das Oliveiras

Contém :
Regulamento/muros/entradas

Data : Maio.97 | Escala : / | Ref.: 21.507

Alterações :

O Técnico :
462

VILAMOURA

Desenho :